

# 三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種

エネルギー計測ユニット

## エネルギー計測ユニット、分割形電流センサ、分割形零相変流器の

### WEEE 指令及び UKCA マーキング対応のお知らせ

ご愛用いただいておりますエネルギー計測ユニットに関し、WEEE 指令及び UKCA マーキング対応品を特殊仕様から標準仕様へ変更いたします。これに伴い名板等の仕様変更を実施させていただきますので変更内容をお知らせいたします。

今後とも倍旧のご愛顧の程お願いいたします。

記

#### 1. 対象機種

製品名	形名	WEEE 指令		UKCA マーキング	
		製品	取扱説明書 (簡易版)	製品	梱包ラベル (個装, 集梱)
EcoMonitorPlus シリーズ	EMU4-BM1-MB, EMU4-HM1-MB, EMU4-LG1-MB, EMU4-VA2, EMU4-A2, EMU4-PX4, EMU4-AX4, EMU4-D65	○	×	○	○
	EMU4-CNT-MB	○	○	○	○
オプションユニット	EMU4-CM-C, EMU4-CM-CIFB	○	×	○	○
	EMU4-LM	○	○	○	○
分割形電流センサ	EMU-CT50, EMU-CT100, EMU-CT250, EMU-CT400-A, EMU-CT600-A	×	○	○	○
5A 分割形電流センサ	EMU2-CT5, EMU2-CT5-4W	×	○	○	○
分割形零相変流器	CZ-22S, CZ-30S, CZ-55S, CZ-77S, CZ-112S	×	○	×	×
ロギングユニット用 SD メモリカード(※1)	EMU4-SD2GB	×	×	×	○
エネルギー計測ユニット用 リチウム電池(※1)	EMU4-BT	×	×	×	○
盤面取付け用アタッチメント (※1)	EMU4-PAT	×	×	×	○
延長ケーブル(※1) (標準タイプ) (セパレートタイプ)	EMU2-CB-T1M, EMU2-CB-T5M, EMU2-CB-T10M, EMU2-CB-T1MS, EMU2-CB-T5MS, EMU2-CB-T10MS	×	×	×	○
5A 分割形電流センサ ケーブル(※1)	EMU2-CB-Q5A, EMU2-CB-Q5A-4W, EMU2-CB-Q5B, EMU2-CB-Q5B-4W	×	×	×	○
小形表示ユニット間 ケーブル	EMU2-CB1-DP	×	×	×	○
小形表示ユニット 電源ケーブル	EMU4-CB-DPS	×	×	×	○

○…変更あり ×…変更なし

※1 WEEE 指令の対象外です。

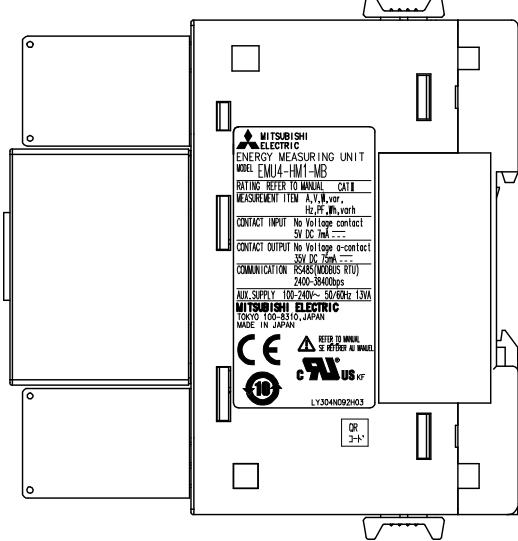
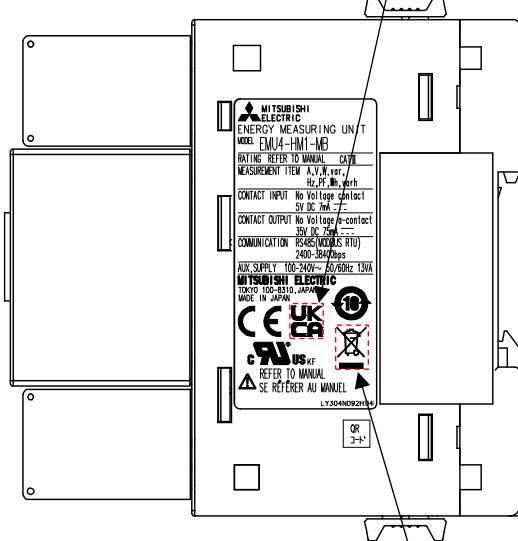
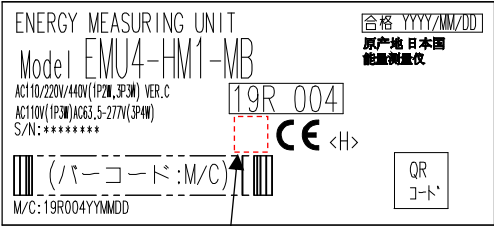
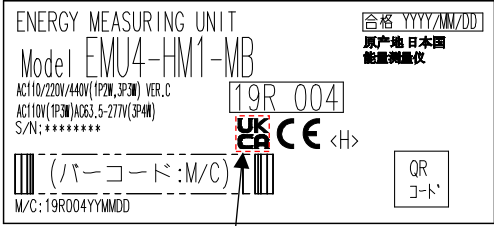
扱	A	日付	2024年10月	件名	エネルギー計測ユニット、分割形電流センサ、分割形零相変流器の WEEE 指令及び UKCA マーキング対応に伴う表示内容変更のお知らせ
整理番号	山-1572-A	三菱電機(株)福山製作所			

## 2. 変更内容

製品本体の定格名板及び梱包ラベルの記載内容を変更します。

エネルギー計測ユニット(EcoMonitorPlus シリーズ)の変更

例: EMU4-HM1-MB

項目	変更前	変更後
定格名板 (製品側面図)	 <p>WEEE 指令シンボルマークなし UKCA マーキングなし</p>	 <p>UKCA マーキングを追加 WEEE 指令シンボルマークを追加</p> <p>(マーク追加に伴い定格名板のサイズを変更)</p>
梱包ラベル (例:個装)	 <p>UKCA マーキングなし</p>	 <p>UKCA マーキングを追加</p>

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

## 3. 変更理由

WEEE 指令及び UKCA マーキングの標準対応のため変更いたします。

## 4. 対応開始時期

2023年7月生産分より対応いたします。

(但し、在庫等の関係により変更が前後しますのでご了承ください。)

## 5. 改定内容(2024年10月追記)

1項に EMU2-CB1-DP、EMU4-CB-DPS を追加しました。

以上

扱	A	日付	2024年10月	件名
整理番号	山-1572-A	三菱電機(株)福山製作所		